
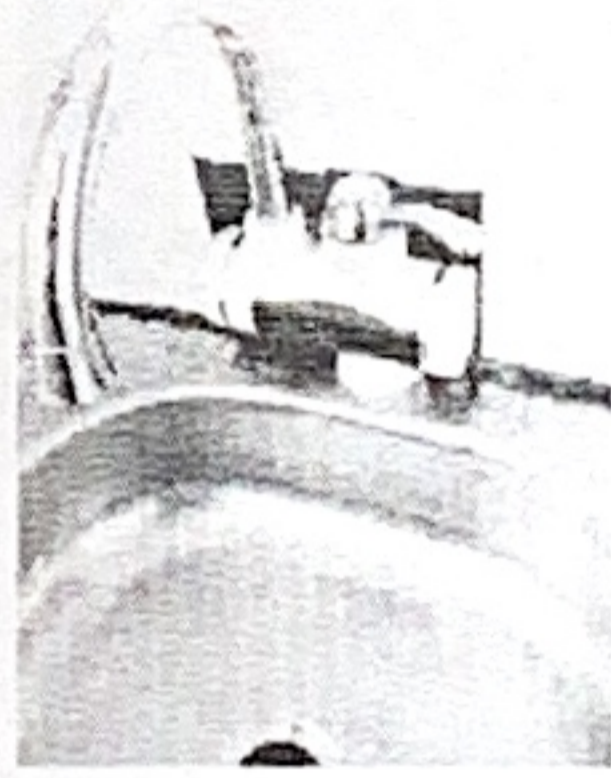
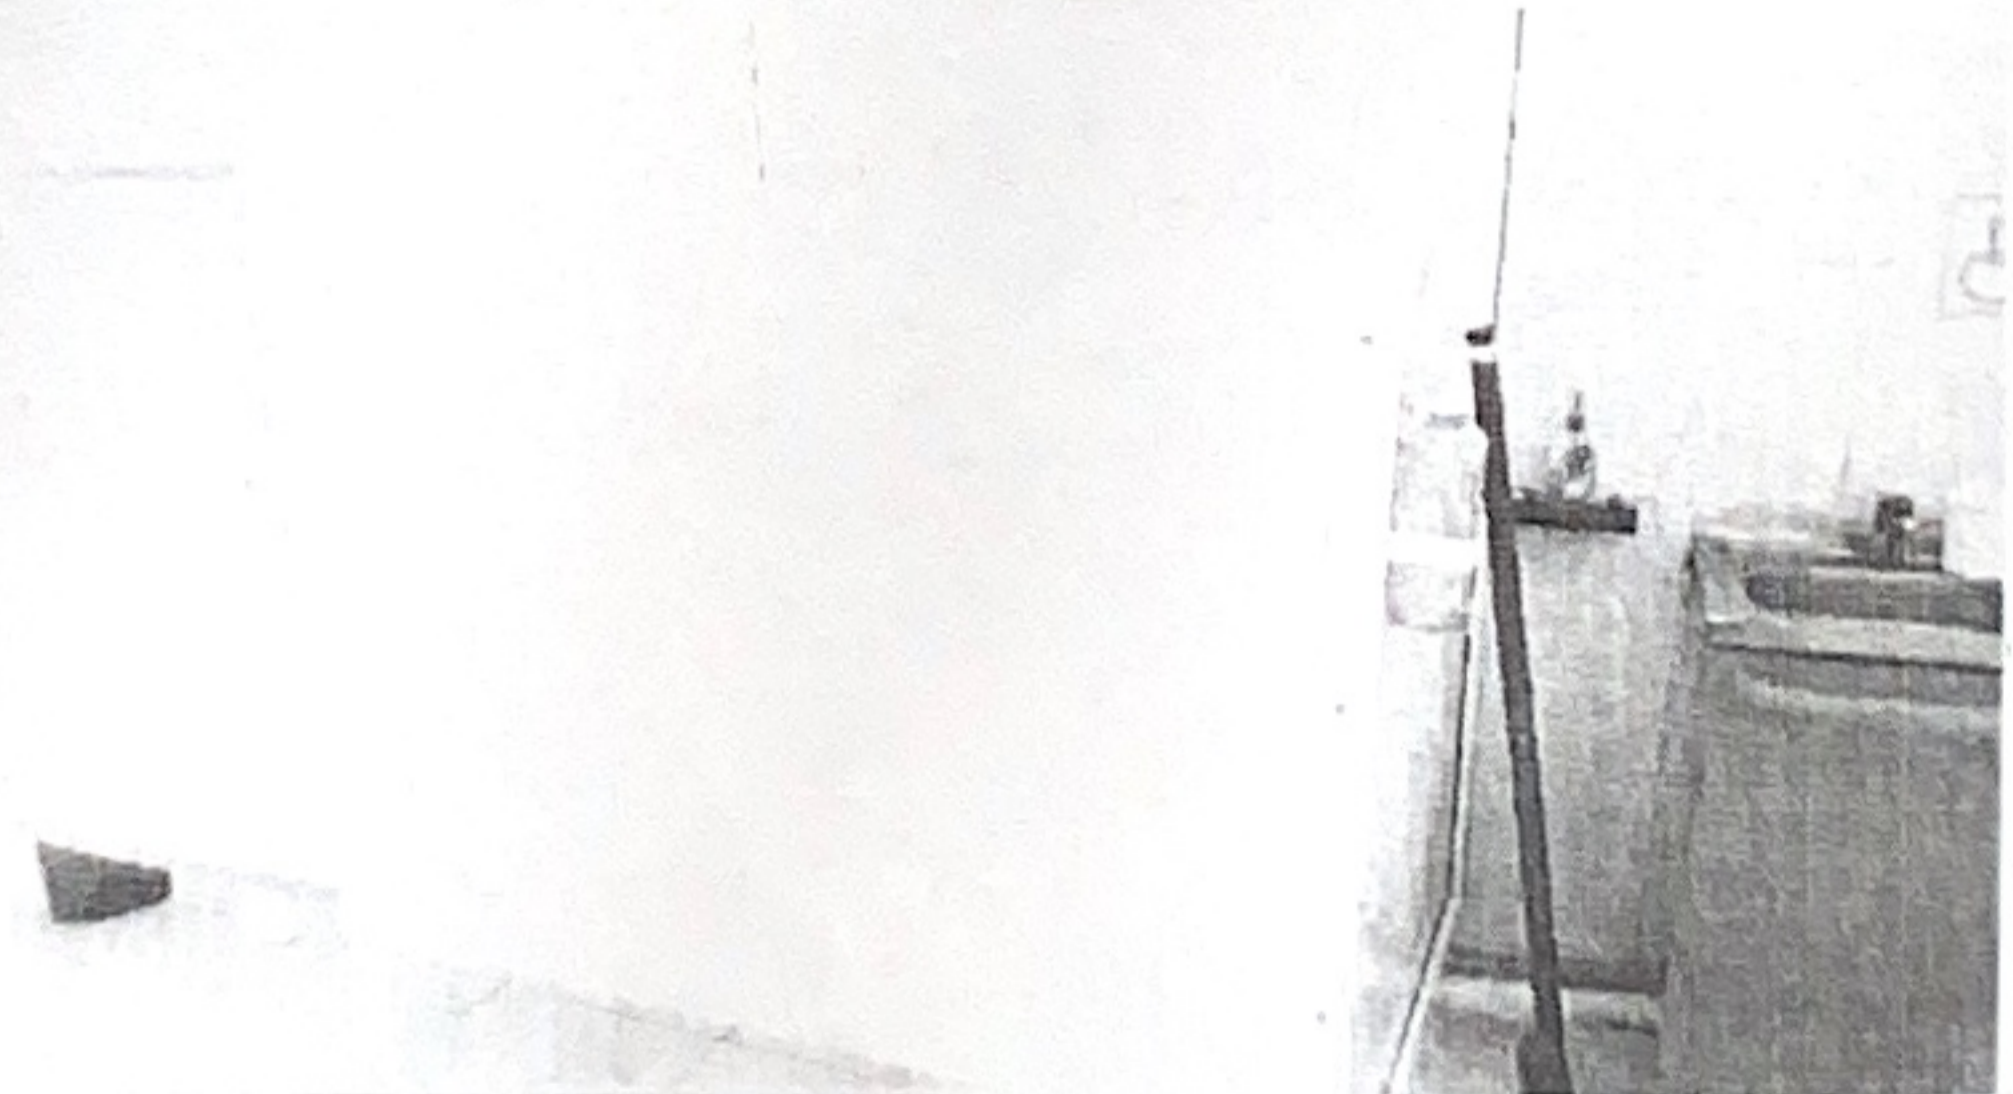
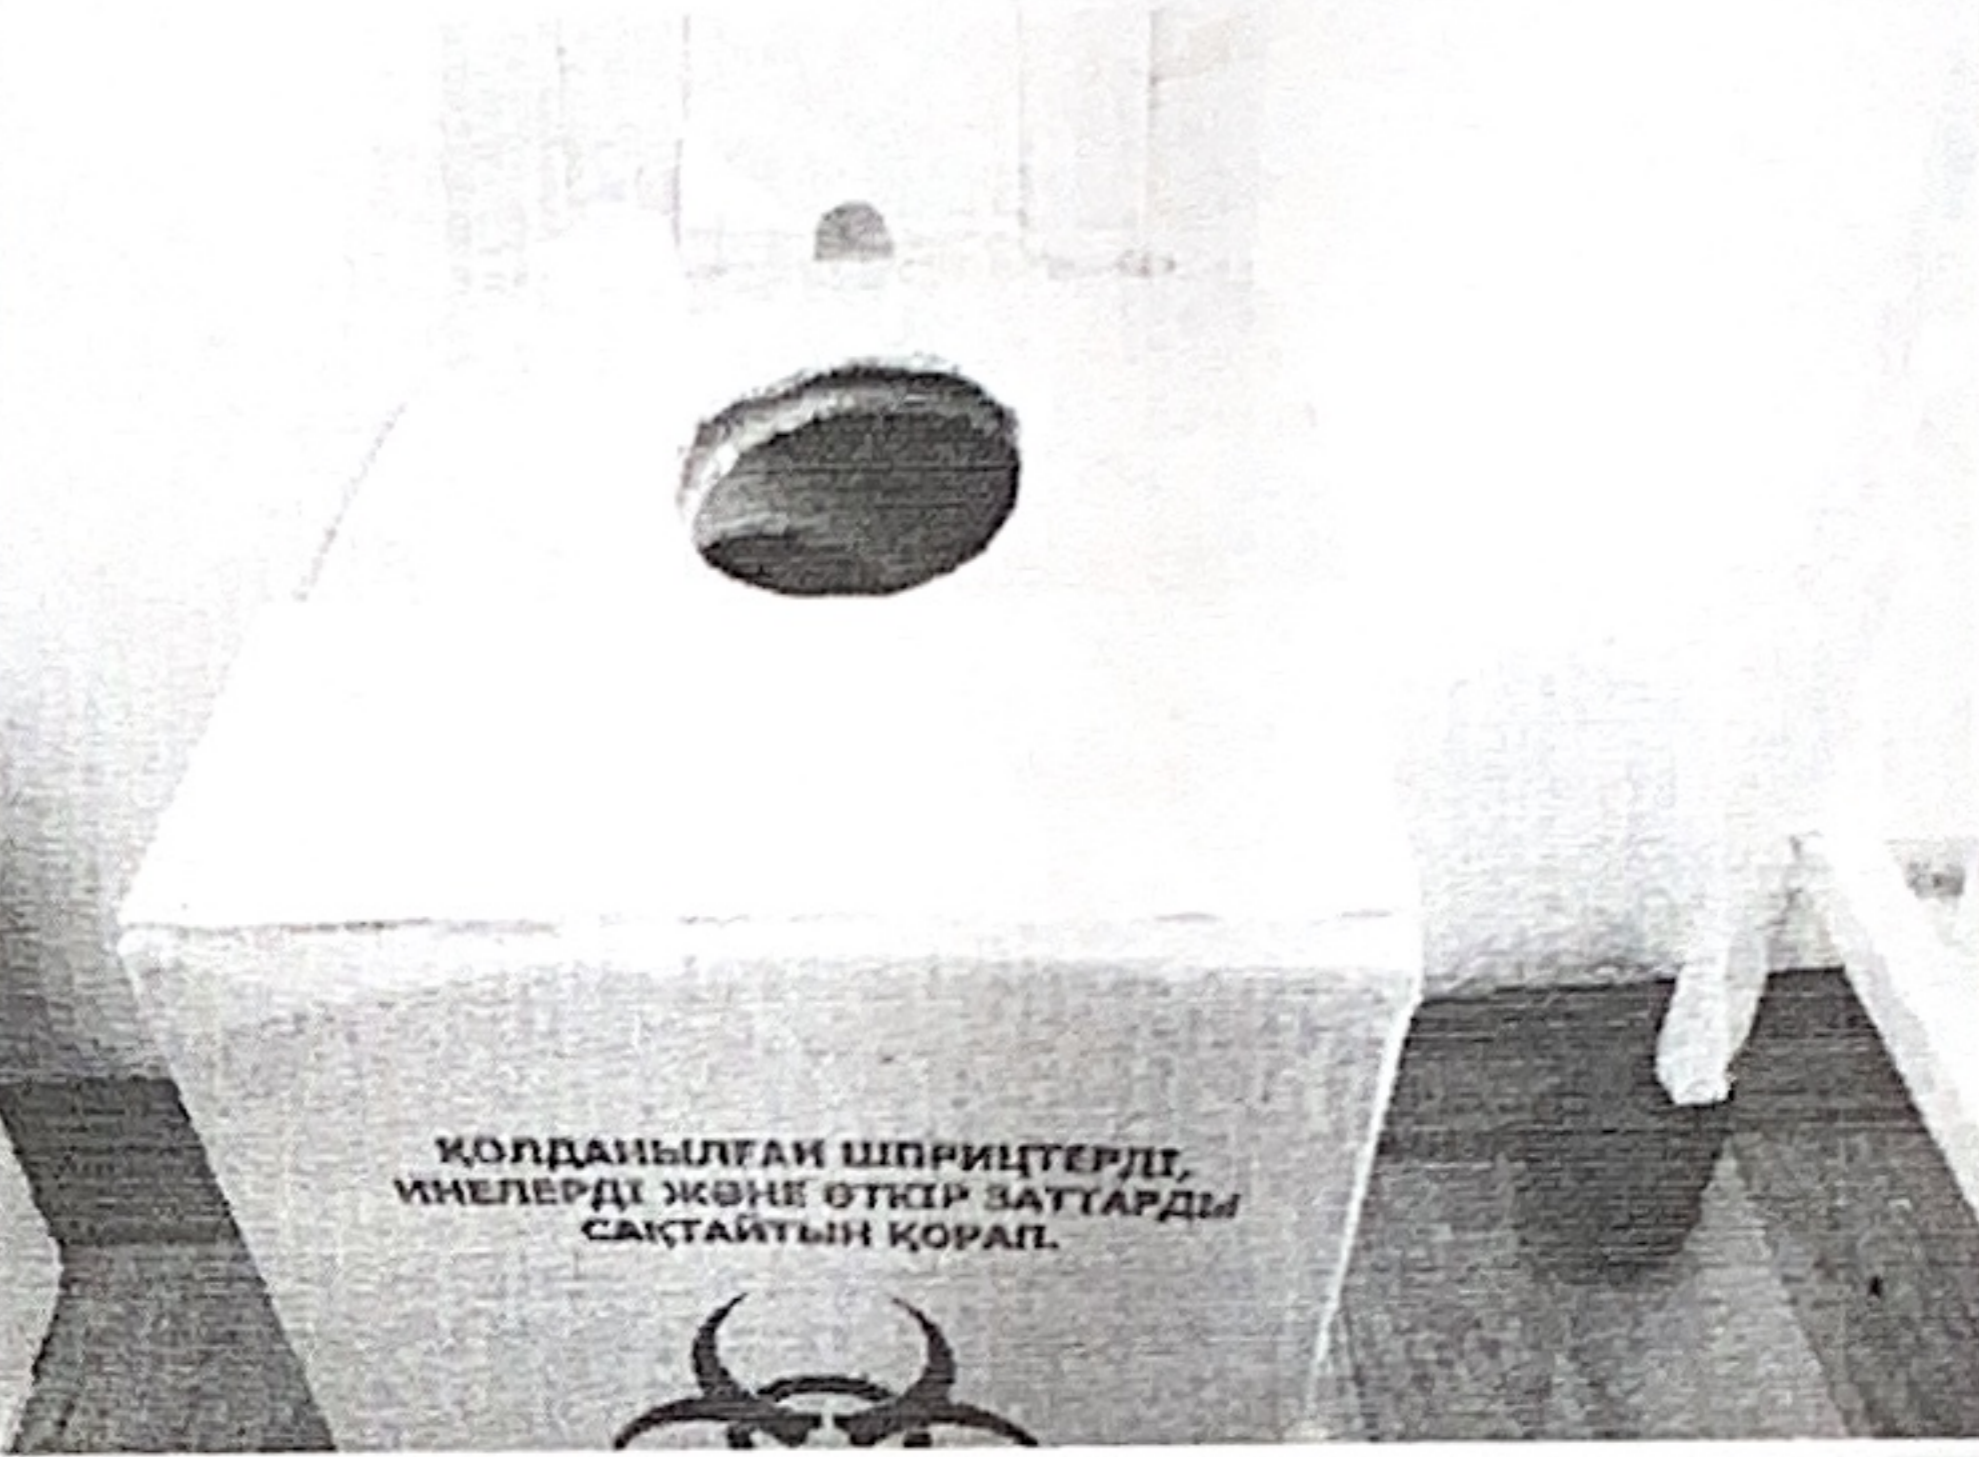


Руководителю
Сандыктауского районного Управления СЭК
Макашову О.Г.
директора
КГУ ОШ села
Мадениет
Кудайбергеновой
К.Д.

Ответ на выполнение предписания №5 от 02.09.0.2024

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования по которым выявлены нарушения)	Сроки устранения	Дата устранения/метод устранения
1	В медицинском кабинете нет подводки горячей воды	14.10.2024	Провели ремонт крана с подводкой горячей воды 
2	В санитарном узле для девочек унитаз размещен в открытой кабинке	14.10.2024	Провели ремонт дверцы кабинки в санитарном узле 

3	<p>В медицинском кабинете для сбора отходов не используются одноразовые водонепроницаемые мешки, пакеты, металлические и пластиковые емкости, контейнеры для сбора и безопасной утилизации</p>	14.10.2024	<p>Установлен контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов класса Б.</p> 
4	<p>Сбор, обезвреживание, хранение и вывоз медицинских отходов не выполняется в соответствии с Программой обращения с отходами, утвержденной руководителем объекта</p>	14.10.2024	<p>15.09.2024 Разработан и утвержден руководителем объекта Программа обращения с отходами</p> 
5	<p>Дезинфицирующие растворы готовят без учета инструкции производителя. Емкости с рабочими растворами дезередств, не снабжены плотно прилегающими крышками, не имеют четкие надписи или</p>	14.10.2024	<p>Дезинфицирующие растворы готовят согласно инструкции производителя. Емкости с рабочими растворами дезередств снабжены плотно прилегающими крышками с четкими надписями на этикетках с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления.</p>

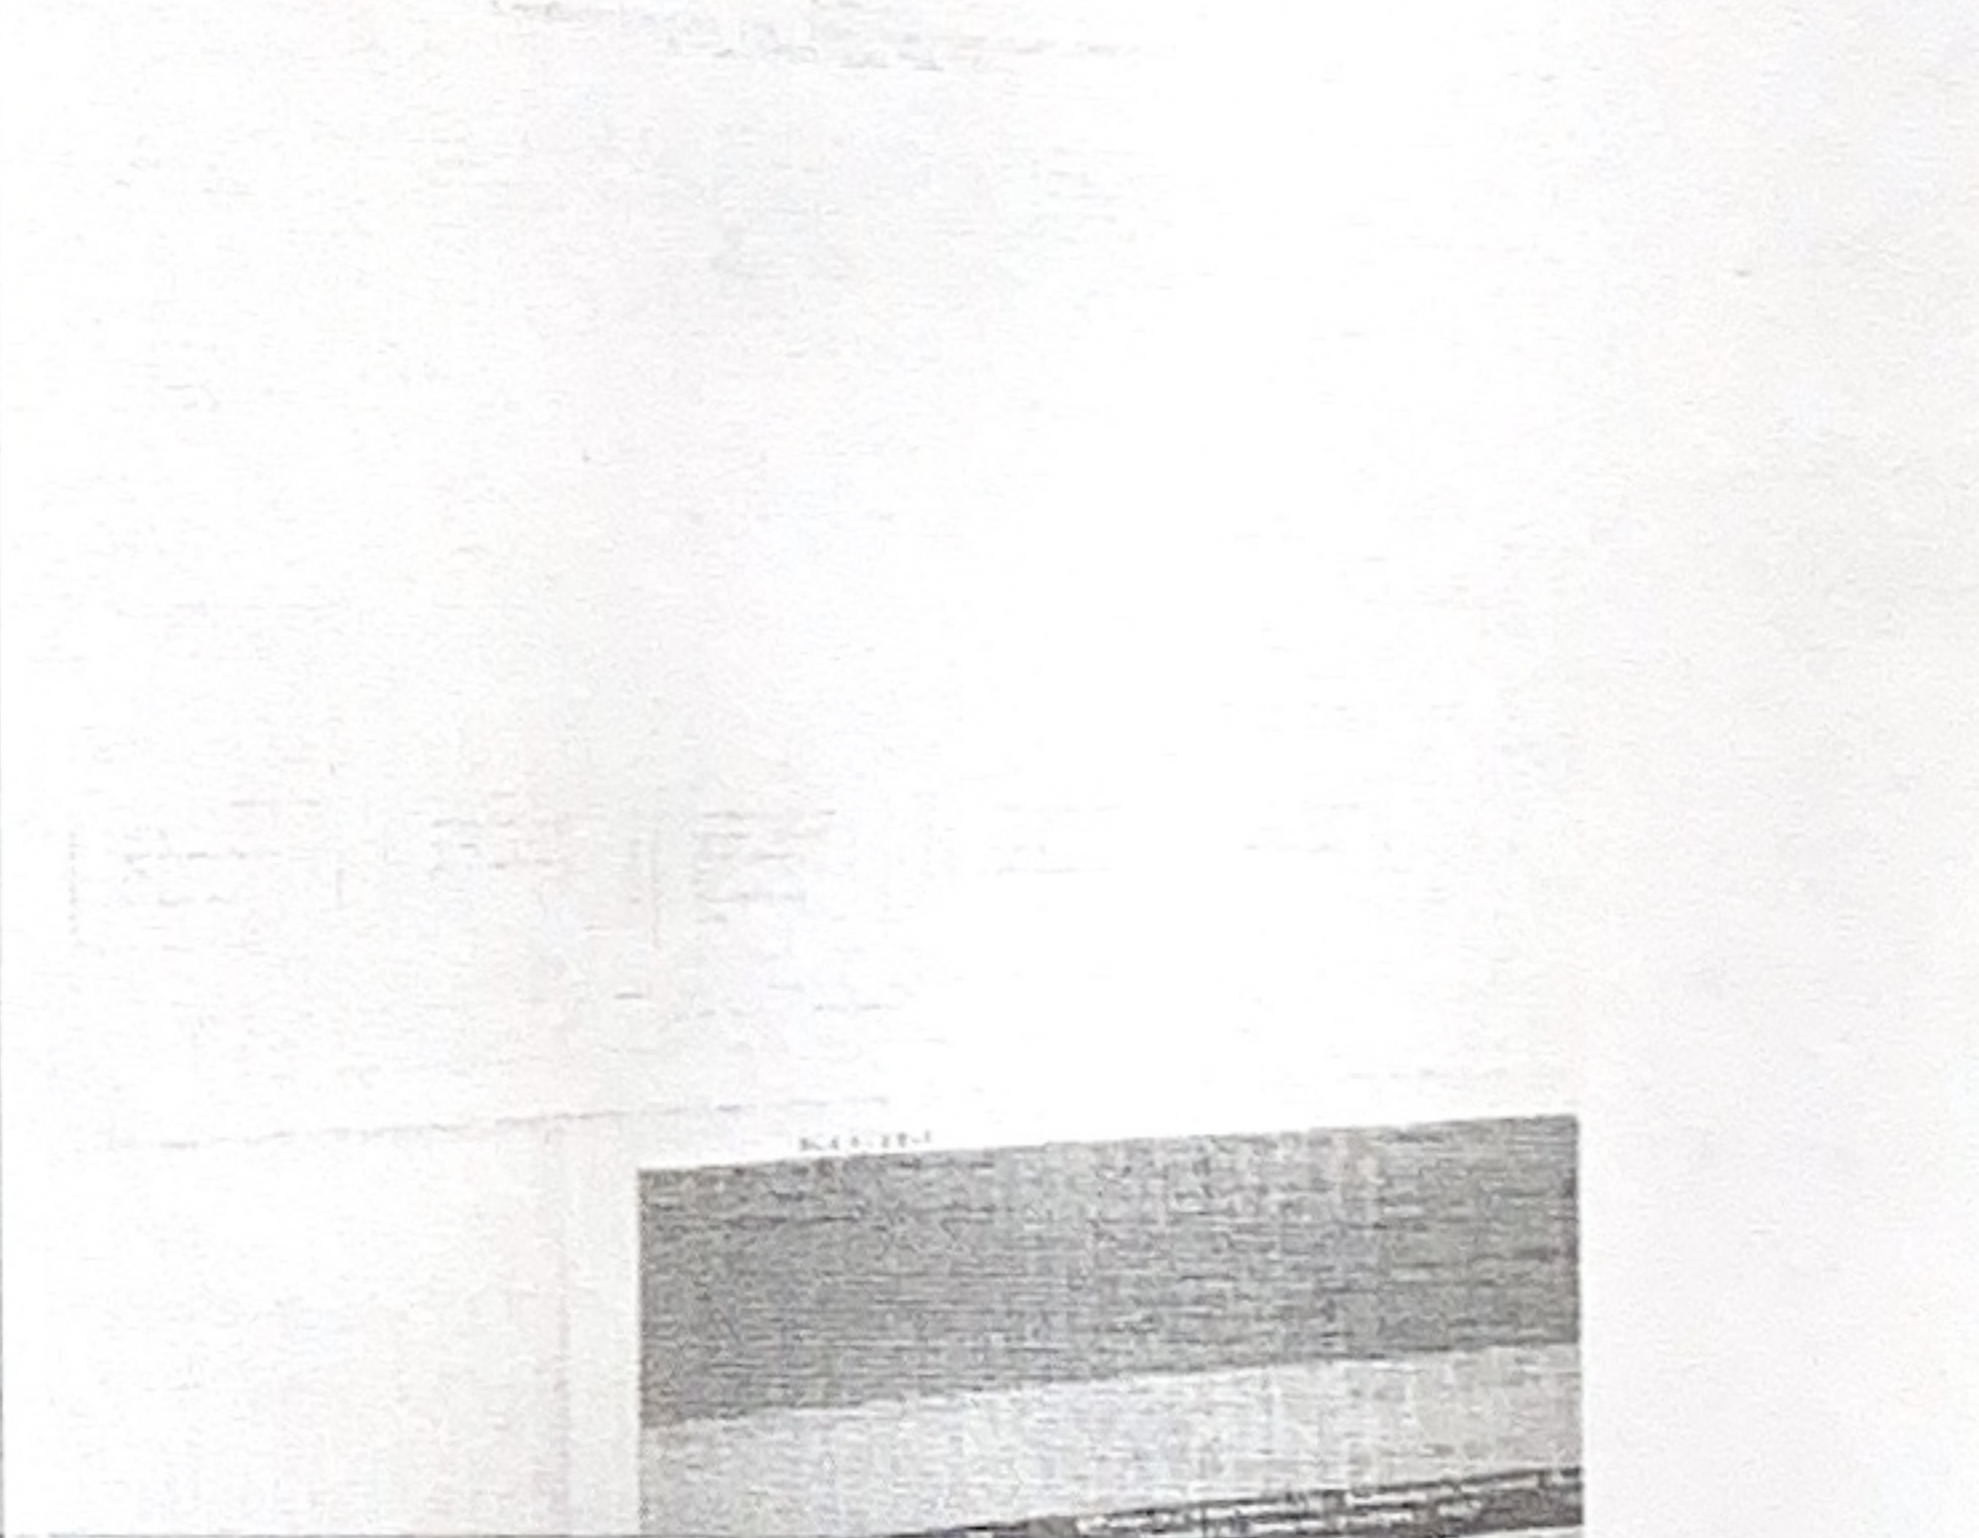